


Sistema de clasificación de Hardy Vezina

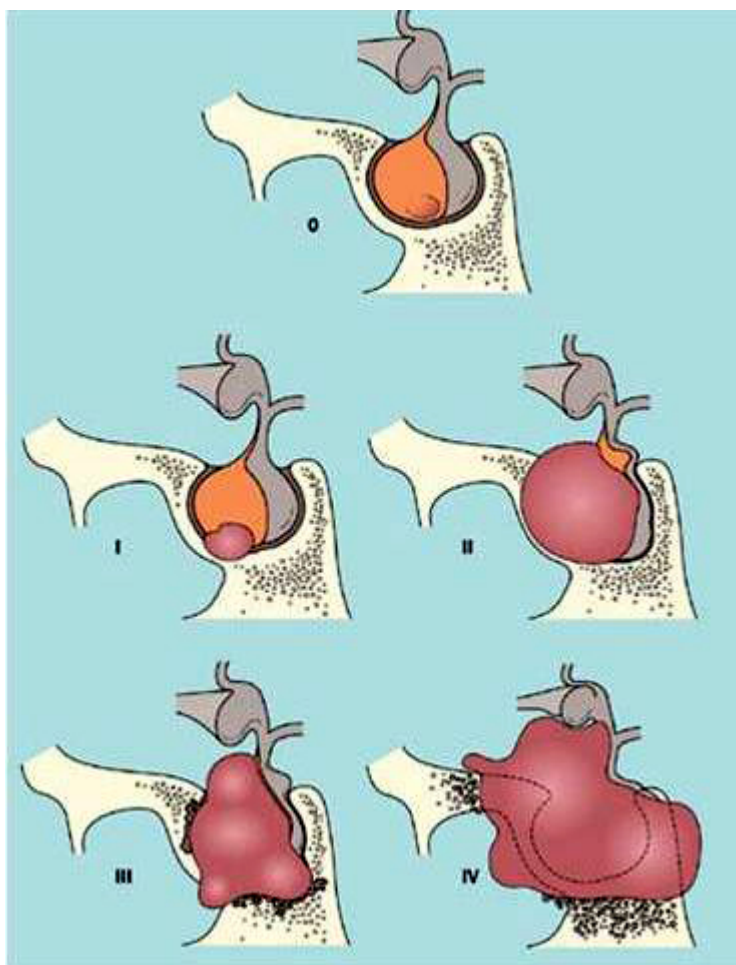

Grado 0: **microadenoma** intraselar completo.

Grado I: microadenoma intraselar con distorsión selar local.

Grado 2: macroadenoma con expansión local de la silla.

Grado 3: macroadenoma con destrucción local del piso de la silla e invasión de seno esfenoidal o senos cavernosos

Grado 4: macroadenoma con destrucción total selar e invasión local

From:

<http://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

http://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=clasificacion_de_hardy

Last update: **2025/05/03 23:56**

